


NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES

- 01 - REDE DOS ESGOTOS PRIMÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC/SN PONTA E BOLSA COM VIROLA
- 02 - REDE DOS ESGOTOS SECUNDÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC NORMAL SOLDÁVEL
- 03 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - TUBOS E CONEXÕES PVC/SR PONTA E BOLSA COM VIROLA
- 04 - DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMAIS : DN 40 = 2,0% - DN 50 = 2,0% - DN 75 = 2,0%  
DN 100 = 1,0% - DN 150 = 1,0% - DN 200 = 1,0%
- 05 - NOS ENCONTROS, SEMPRE PREVALECERÁ A PROFUNDIDADE DETERMINADA PELO CAMINHO CRÍTICO
- 06 - RIGOROSAMENTE, DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS SEGUINTE DISTÂNCIAS ENTRE OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO E OS DESCONNECTORES: DN 50 = 1,20m - DN 75 = 1,80m - DN 100 = 2,40m
- 07 - OS TUBOS DE QUEDA SERÃO PROLONGADOS, C/MESMO DIÂMETRO, ATÉ INTERLIGAÇÃO COM O BARRILETE DE VENTILAÇÃO DEFINIDO NA COBERTURA
- 08 - NOS PÉS DAS COLUNAS, USAR SEMPRE 2 (DOIS) JOELHOS 45° PVC/SR
- 09 - TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL SERÃO FEITAS, SEMPRE, COM CURVAS LONGAS OU 2 (DOIS) JOELHOS 45°
- 10 - TODOS OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER MONTADOS COM ACLIVE DE 1%
- 11 - VER DETALHES GENÉRICOS NO MEMORIAL DESCRITIVO
- 12 - NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE :
  - 12.1 - EMENDA DE TUBOS/CONEXÕES COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO;
  - 12.2 - USO DE COLA NOS SUBCOLETORES E/OU COLETORES DO ESGOTO PRIMÁRIO;
  - 12.3 - USO DE LUBRIFICANTES A BASE DE PETRÓLEO NOS ANEIS DE BORRACHA.


LEGENDA

- TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL
- TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS SERVIDAS
- TUBO DE QUEDA DE GORDURA
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
- TUBO DE QUEDA ESGOTO SÓLIDO
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA
- TUBULAÇÃO DO ESGOTO PRIMÁRIO
- TUBULAÇÃO DO ESGOTO SECUNDÁRIO / ÁGUA SERVIDA
- TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE GORDURA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- DETALHE N° (VER MEMORIAL DESCRITIVO)  
(X) = EE - DETALHE ESPECÍFICO DO PROJETO  
(X) = EG - DETALHE GENÉRICO DE EXECUÇÃO

ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

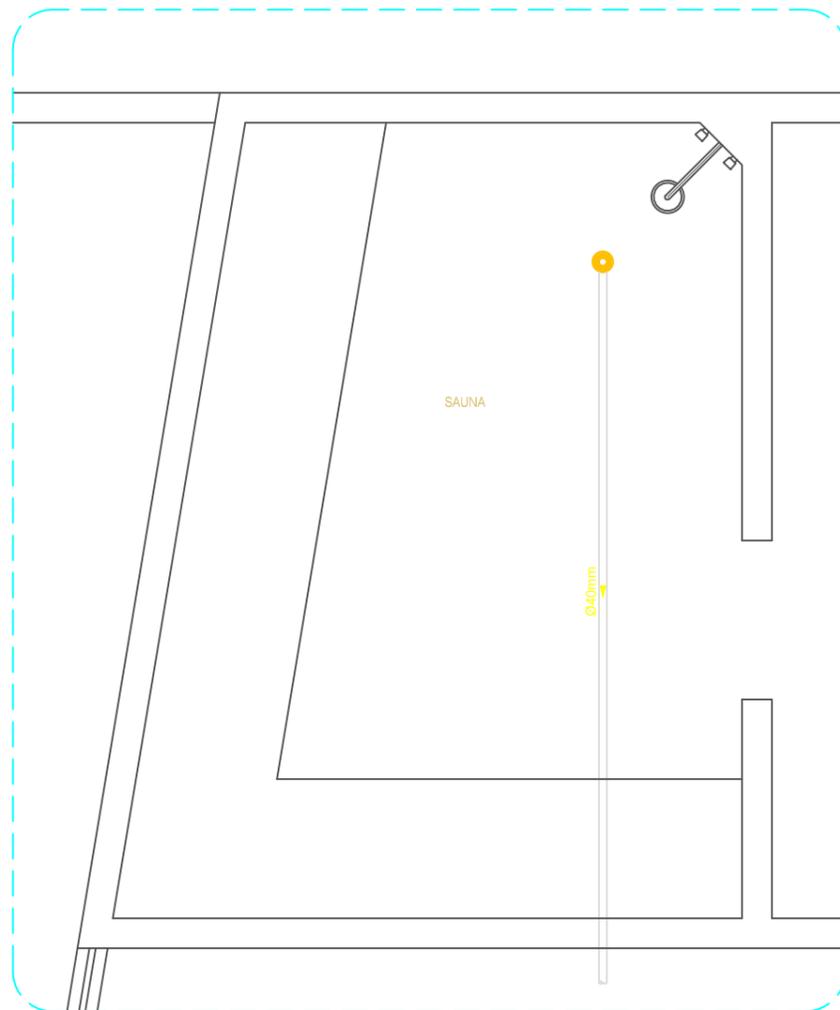

SAUNA  
RAMAIS DOS ESGOTOS SANITÁRIOS  
ESCALA = 1 : 25

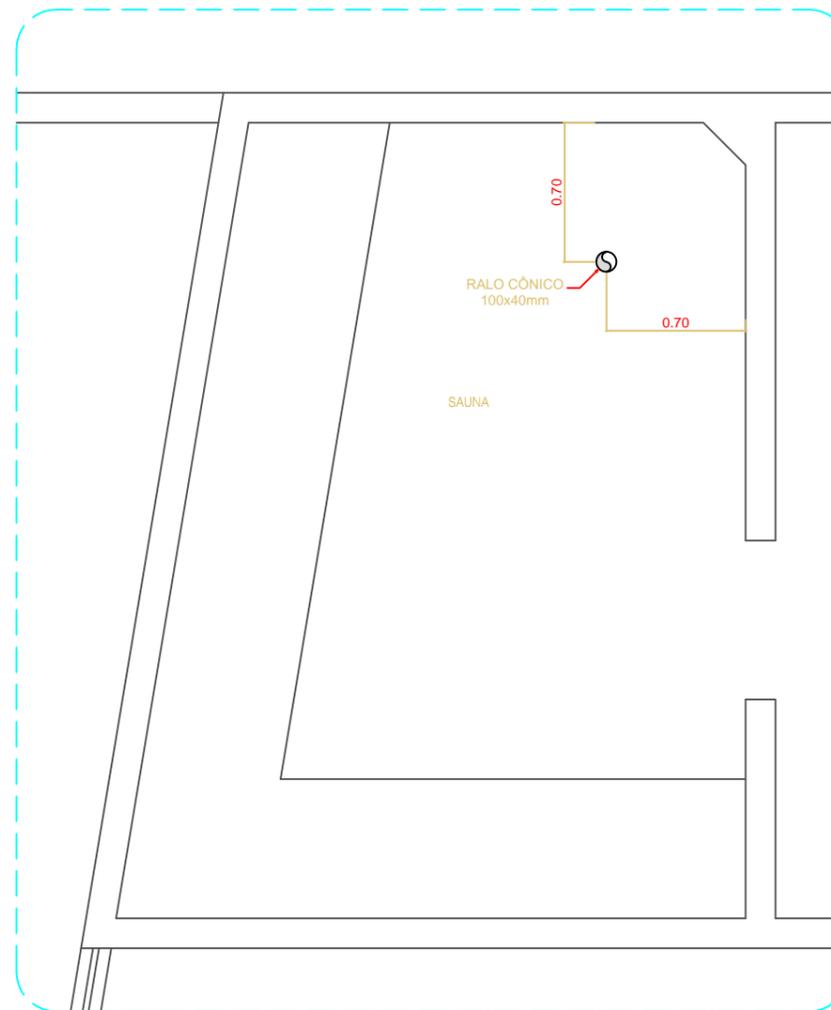

SAUNA  
LOCAÇÃO DOS FUROS  
ESCALA = 1 : 25

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO
R00	03/09/2018	EMIÇÃO INICIAL

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 PROJETO: Fernando da Costa Castello Branco  
 ENG° CIVIL - CREA RN 060.320.563-1  
 EXECUÇÃO: \_\_\_\_\_

PROJETISTA

ED. SÃO LUÍS MULTIPRESARIAL SALA 110  
 RENASCENÇA II - SÃO LUÍS - MA  
 Tel.: 98 - 3083.2219 / 9902.3311  
 www.ipecma.com.br

CÓDIGO  
 225-DRPM  
 COORDENADOR  
 AURÉLIO  
 PROJETISTA  
 FERNANDO  
 DESENHISTA  
 MAGNO  
 FOLHA Nº

**SAN**  
17/21

EMPREENDIMENTO E LOCAL	PROJETO
<b>EDIFÍCIO PORTO DO MAR</b>	<b>SANITÁRIO</b>
RUA DO FAROL S/N - PONTA DO FAROL - SÃO LUÍS - MA	ETAPA
PAV. PILOTIS / LAZER	<b>EXECUTIVO</b>
RAMAIS DOS ESGOTOS SANITÁRIOS / LOCAÇÃO DOS FUROS	ESCALA
	1 : 25
	DATA
	03/09/2018
	ARQUIVO
	IPEC-225-DRPM_SAN-PE-017-R00